


TIPO
 Type **TBA 311÷318**

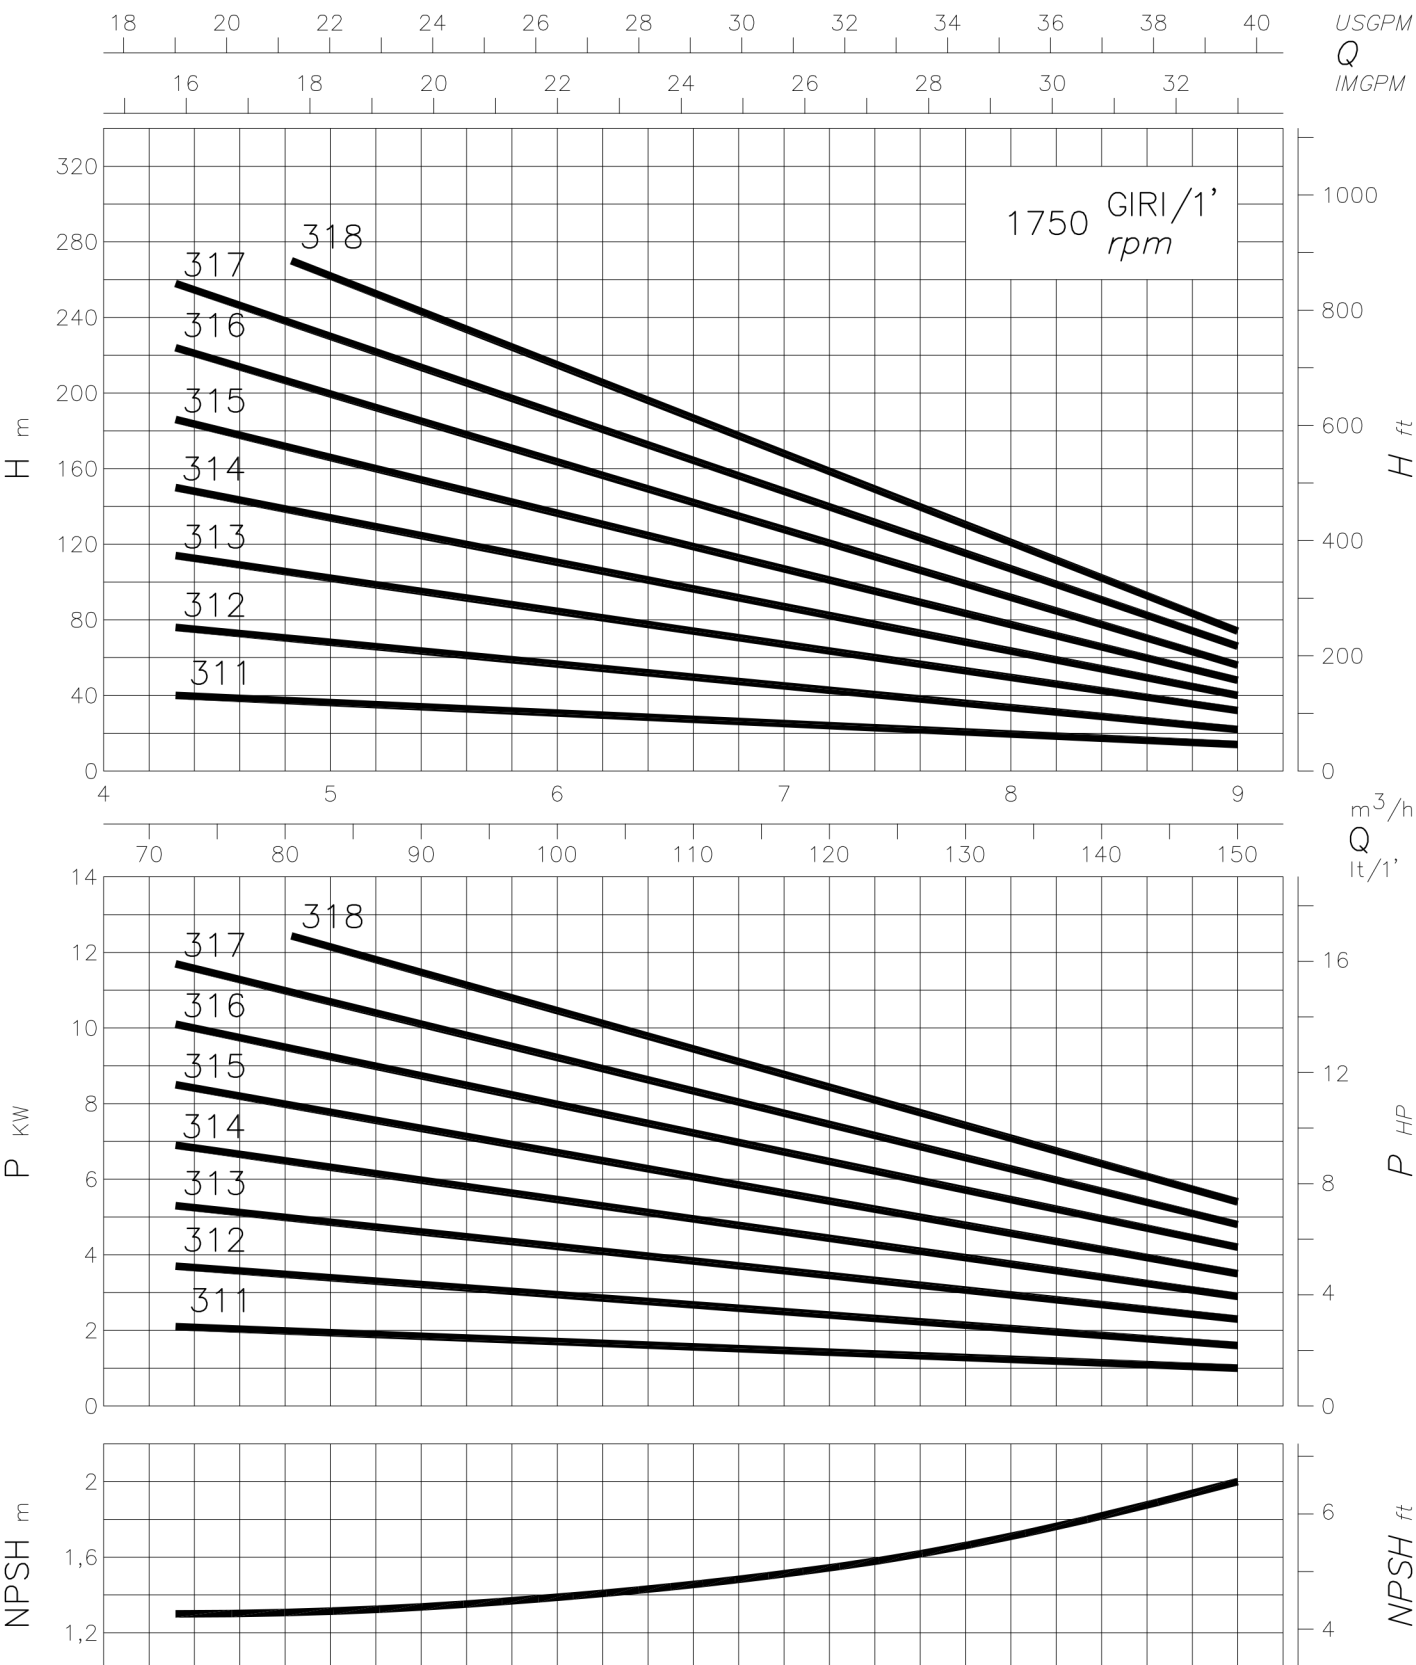

Battente netto richiesto per liquidi in condizione di ebollizione = 0,24 m
 Minimum positive head required for liquids in boiling condition = 0,24 m

PRESTAZIONI RIFERITE AD ESECUZIONI "GH-GP-B2". PER ESECUZIONI "A3-RA", PREVALENZA "H" = -10%
 Performances referred to "GH-GP-B2" constructions. For "A3-RA" constructions, differential head "H" = -10%
 Dati riferiti ad acqua a temperatura ambiente. Per condizioni di collaudo e tolleranze consultare la tabella specifica.
 These data are relevant to water at ambient temperature. For testing conditions and tolerances pls consult the relevant table.